
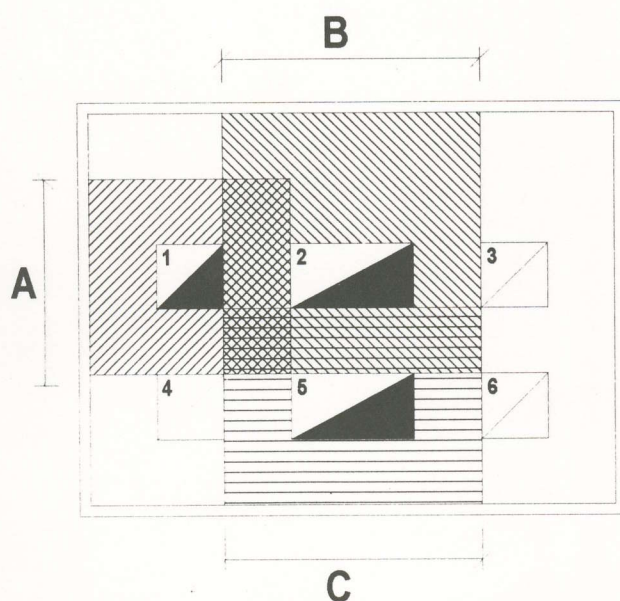


BBR 5:431 Rökkanal - Allmänt

Råd 5:431:

Vid högst 80°C bör avståndet vara 100 mm luft till brännbar byggnadsdel.

Exempel på godtagbar anslutning till vägg av brännbart material

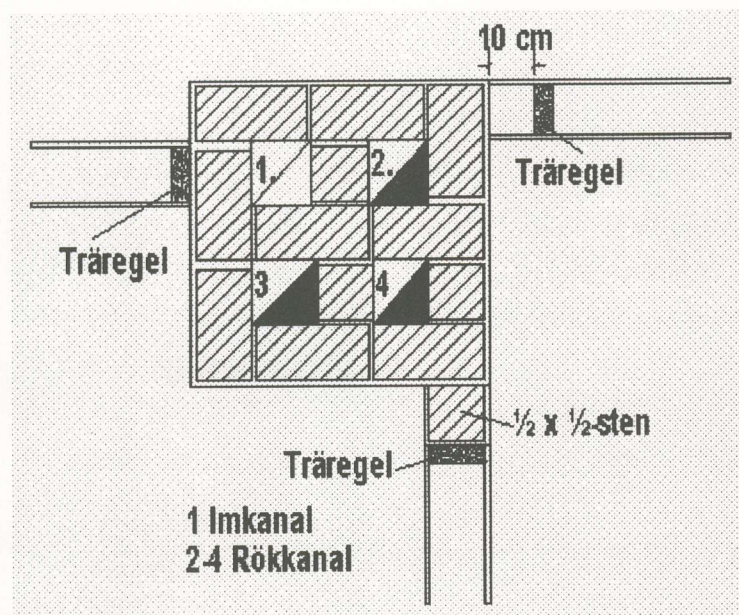

Kanalerna 1 och 2 är rökkanaler från värmepannor eller liknande eldstäder. Kanalerna 3, 4 och 6 är ventilationskanaler. Kanal 5 är rökkanal från öppen spis. Områdena A, B och C är de delar av skorstenens tvärsnittsyta som skall anses utgöra omslutningsväggar till kanalerna 1, 2 resp 5.