

Fig 4.6.2 b Reducering av rökkanals höjd inom 6 m breda byggnader med branta tak.

4.6.3 Rökkanal inom 15 m från byggnad vid fastbränsleeldning

Rökkanal för fastbränsleeldning inom 15 m från byggnad skall dras upp till en linje som går dels genom den punkt till vilken skorstenen skulle ha dragits upp om den legat i byggnadens yttervägg (punkt A i fig), dels genom en punkt på 15 m avstånd från byggnaden och minst 7 m höjd.

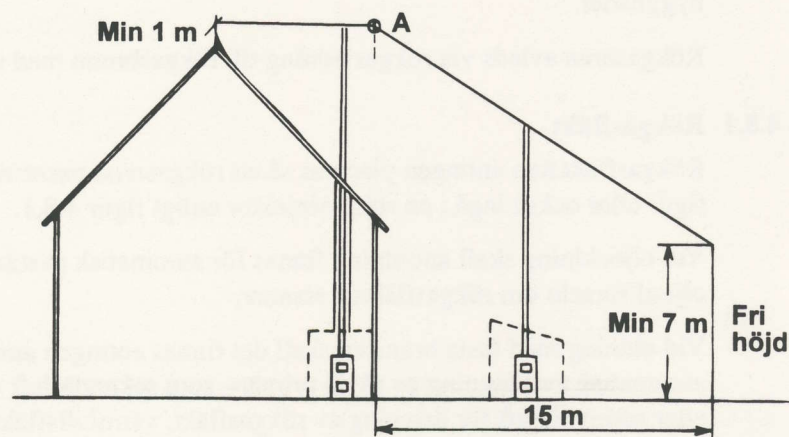


Fig 4.6.3 Rökkanals höjd vid fastbränsleeldning

4.6.4 Rökkanal minst 15 m från byggnad

Skorstenens höjd bestäms med hänsyn till värmeapparatens funktion.