


Utvändiga förbindelseleder, NR 1:262 och 1:2622

Fasadhöjd högst 4,0 m
-lös steg

(Fasadhöjd mäts vid uppstigningsstället.)

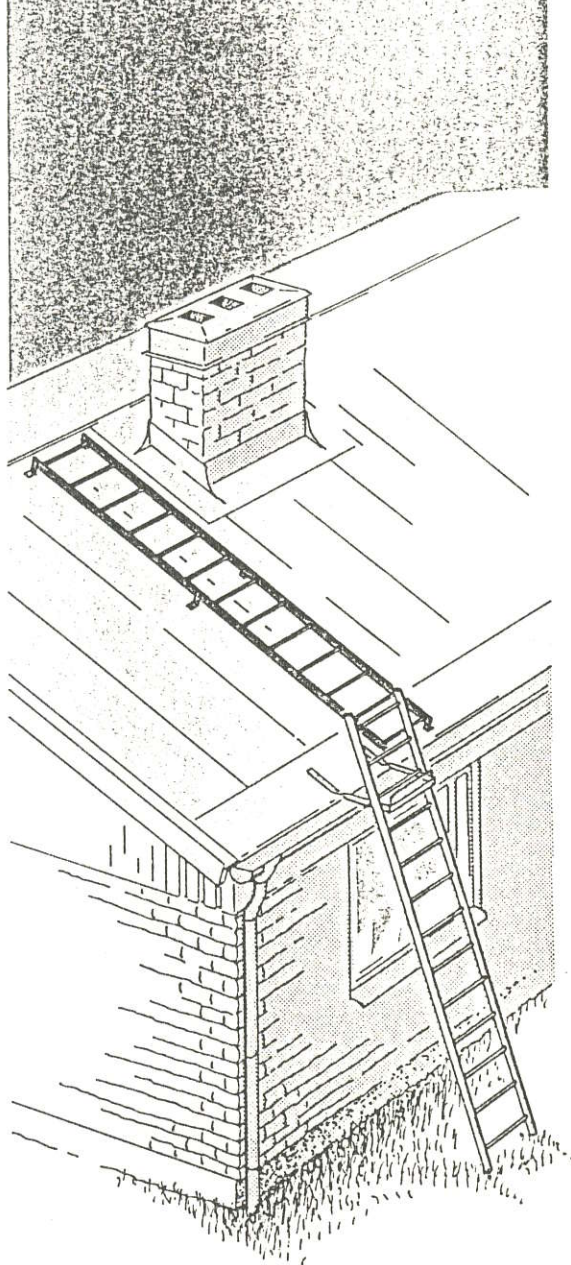


Lös steg bör vara enkel,
anliggande pinnsteg (SS 2091)


Glidskydd enl. SS 83 13 04 och
SS 83 13 42
Se även sid. 17

Fasadhöjd 4,0 – 8,0 m
-fast väggsteg

Vid fasadhöjd mer än 8,0 m: invändig förbindelseled
(Fasadhöjd mäts vid uppstigningsstället.)

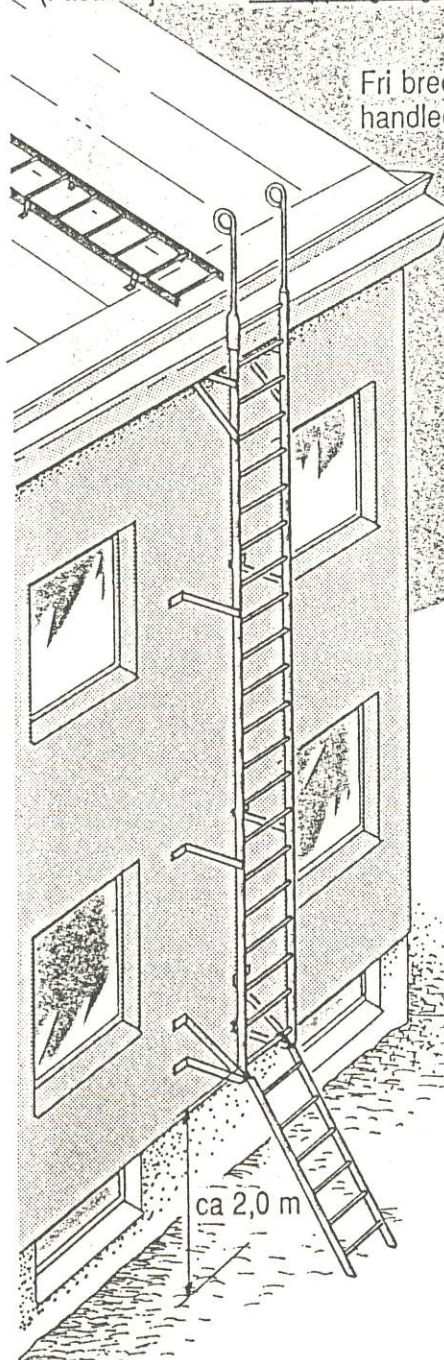

Fri bredd mellan
handledarna 0,45 m

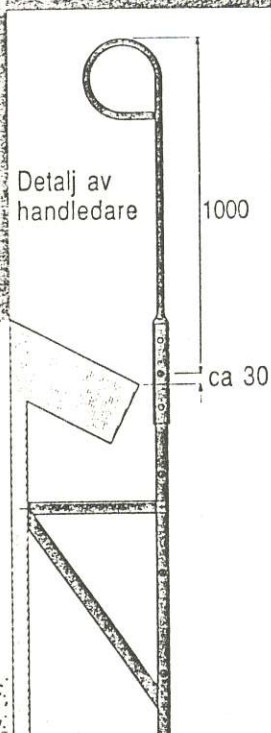

Nedersta stegpinnens avstånd över mark:

Där stegen kan nås av barn ca 2,0 m, dock ca 1,5 m för
användning som utrymningsväg.

Steg som är oåtkomlig för barn: ca 0,30 m över mark.

Fasta väggstegar enl. SS 83 13 05, generella fordringar,
(kommer att ersättas av SS 83 13 40)
SS 83 13 06, mått och materialkrav
HusAMA X6.21, utförandeföreskrifter